



Időnként előfordul, hogy a korábban használt számítógépet lecseréljük (pl a Window 10 elavultsága miatt, esedékessé vált a Windows 11), így szükségessé válik a használt programok arra való áttelepítése is. Az IGLU rendelői program (IIMMR) is ilyen, az is a számítógépen telepítve található meg.


A programot nem szükséges újratelepíteni (sőt nem is szabad), az áttelepítéshez **elég csak a tartalmazó mappát az új gépre átmásolnunk**, és ott néhány beállítást ellenőriznünk.

Először azt kell tisztázni, hogy egy számítógépen használjuk-e a programot, vagy esetleg belső hálózaton – több gépen, és, hogy az új gép a fő gépet jelenti (szerver – amin a program található), vagy egy kliens gépet érint (kliens – ami csak csatlakozik a szerver gépéhez).

Azaz, hogy a program egésze a cserélendő gépen található, vagy a cserélendő gép csak egy csatlakozó kliens gép.

Mindkét esetben először arról győződjünk meg, hogy a program hol található. Ezt a program indító parancsikonjára JOBB egérgombbal kattintva a parancsikon tulajdonságainál ellenőrizhetjük az „Indítás helye” részben. Legegyszerűbb esetben ez „C:\Rendelo”, de ettől eltérő helyen is szerepelhet a program, de minden esetben az itt látható mappával lesz feladatunk.

Egy gép (ha szerver gépről van szó) esetében ezt a mappát kell először egy külső adathordozóra átmásolnunk (pendrive, külső HDD), majd az így elmentett mappát az új gépre visszamásolnunk. (az így elkészített másolatot archiválás céljából őrizzük meg – archiválás miatt tömöríthetjük is – ZIP fájlba)

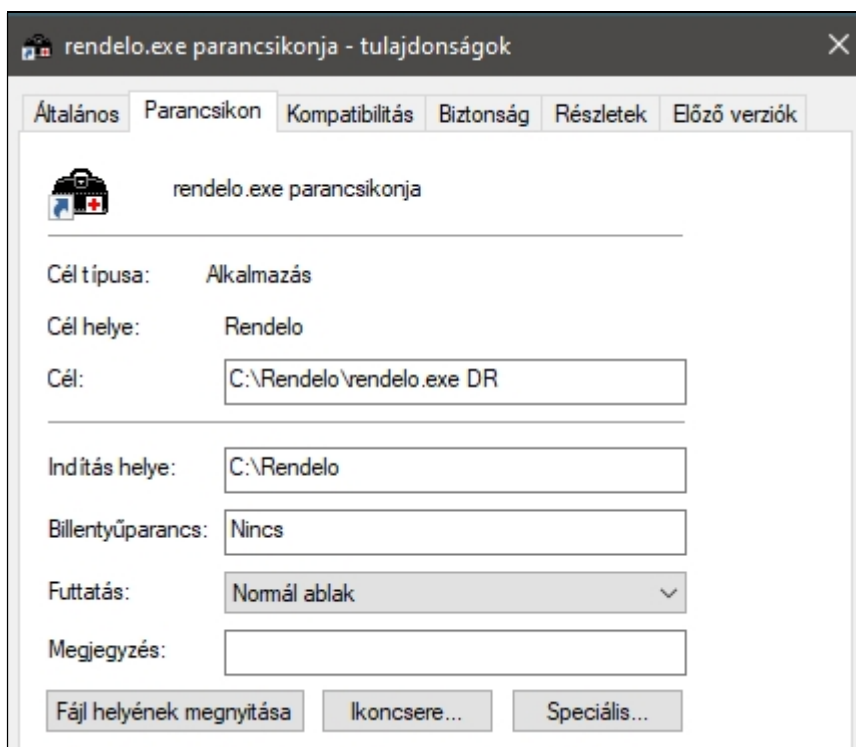

Szerver gép

- Az új gépre való visszamásolás után (a teljes „indítás helyénél” látható mappa visszamásolása) az új gépre egy parancsikont kell kitenni, mint a régi gépen volt. (általános



szakrendelésnél RENDELO.exe, nőgyógyászatnál nogyogy.exe, gyógyászati segédeszközöknél GY_S_E.exe, fogászatnál FOGASZAT.exe)

A parancsikon tulajdonságainál a cél mezőben a nogyogy.exe után a gyorsabb indítás miatt célszerű a felhasználó rövid nevét odaírni: rendelo.exe DR, vagy, nogyogy.exe DR

- **Amennyiben hálózaton** használjuk a programot, akkor a visszamásolt új mappát is megosztottá kell tenni a csatlakozó kliens gépek számára, ügyelve arra, hogy csatlakozáskor ugyanazt a hálózati meghajtó betűjelet kapja a megosztott mappa, mint ami korábban volt.

- Az új gépre is kerüljön át az EESZT biztonsági tanúsítvány fájl, mert az lehet, hogy az a letöltések mappában maradt. (az "Alapadatok / rendelő / felhasználók" menüpontban ellenőrizhető az "intézmény" résznél a tanúsítvány (SSL) *.PFX fájl helye.) Ha az a régi gépen a „Letöltések” mappában van, akkor célszerű azt is a 'rendelo' mappába másolni, pl. azon belül a "certs_pfx" mappába másolni, és az beállításoknál et az új helyen lévő fájlt kiválasztani.

Az elérési útban csak a relatív hely maradjon, ne legyen meghajtóra való hivatkozás: csak a "certs_pfx\...abc123....pfx" (elképzelt, hogy az már ott, a megfelelő helyen van)

SSL tanúsítvány fájl: Lejárat dátuma: 2026.11.21 EESZT útmutató (PDF)

CERTS_PFX\INTELLIMED_DEV_20251121.PFX

Tanúsítványhoz tartozó SMS-ben kapott jelszó:

Tallózás

- A program az új gép miatt az áthelyezés után a vonalkódok nyomtatásához szükséges objektumot újra regisztrálni akarja a Windows környezetben. Ehhez a programot egy alkalommal rendszergazdai jogosultsággal kell elindítani, de ezt a program üzenetben jelzi. (indító parancsikonra JOBB egérgombbal való kattintás, a felbukkanó menüből: "futtatás rendszergazdaként".)

- A nyomtatások: a program több helyen megjegyzi a használt nyomtatók nevét, ha az változott, akkor általában a nyomtatás nyomógomb menüjében választható ki az új nyomtató neve. Itt a legfontosabb: az "EESZT / Működési paraméterek" menüpontban az EHR nyomtatónak a "Microsoft Print to PDF" legyen beállítva. Ügyeljünk arra, hogy mind a szerver gépen, mind a kliens gépen a használt nyomtatók neve megegyezzen. Ez különösen fontos lehet az EESZT leletek készítéséhez: az „EESZT / Működési paraméterek” menüpontban minden gépen a „Microsoft Print to PDF” szerepeljen (korábban szükséges volt, hogy a név ne tartalmazzon szóközt – Microsoft_Pront_to_PDF, ez már nem szükséges, ez a nyomtató név is legyen minden gépen egységes.)

- A képernyőméretek és a lelet nyomtatási beállítások is változhatnak ilyenkor, azokat lehet, hogy újra be kell állítani a megszokottra: a bal alsó sarokban lévő "menü" nyomógomb menüjében szerepel a képernyőméret beállítása, a lelet formátumhoz pedig a megjelenésénél a nyomtatás nyomógomb menüjének az első menüpontja (Lelet nyomtatás). A képernyőméretek a képernyők bal alsó sarkában lévő „Menü” nyomógomb menüjében változtathatóak, vagy a megszokott Windows ablak átméretezéssel, és áthelyezéssel.



- Elképzelhető, hogy az EESZT kapcsolódás miatt szükséges lehet a program állandó rendszergazdai jogosultsággal való indítása. Ez az indító parancsikon tulajdonságainál (jobb egérgomb a parancsikonon -> helyi menü -> tulajdonságok) a kompatibilitás résznél beállítható állandóra (elképzelhető, hogy ez a beállítás csak újraindítás után válik állandóvá).

- Számlázási modul: a "rendelo" mappa átmásolása után további beállítás nem szükséges.

Hálózaton használva a kliens gépek:

Új kliens gép beállításánál egyszerűbb a dolgunk, mivel azon kevés a telepített komponens, az csak használja (látja) a szerver gép megosztott mappáját.

- A szerver gépen még a rendelő program mappát megosztottá kell tenni, és a kliens gépen betűjellel hálózati meghajtónak beállítani (pl.: "R", újracsatlakozással).

- A kliens gépen ugyanúgy kitenni egy parancsikont a hálózati meghajtón lévő rendelo.exe, nogyogy.exe, vagy gy_s_e.exe programfájlhoz, a szerver gépnél leírt módon.

- A kliens gépekre egyetlen fájlt kell másolni, ami szintén a „rendelo” mappában található: "**Rendelo_Vonalkod_Telepit.exe**", majd egyetlen alkalommal rendszergazdai jogosultsággal elindítani. Ez a kliens gépen is lehetővé teszi a vonalkódok nyomtatását.